IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- *DUREZZA SUPERIORE A 25°F*
- *INSTALLAZIONI FINO A 6 APPARTAMENTI*

NORMATIVE GENERALI DI RIFERIMENTO: UNI CTI 8065

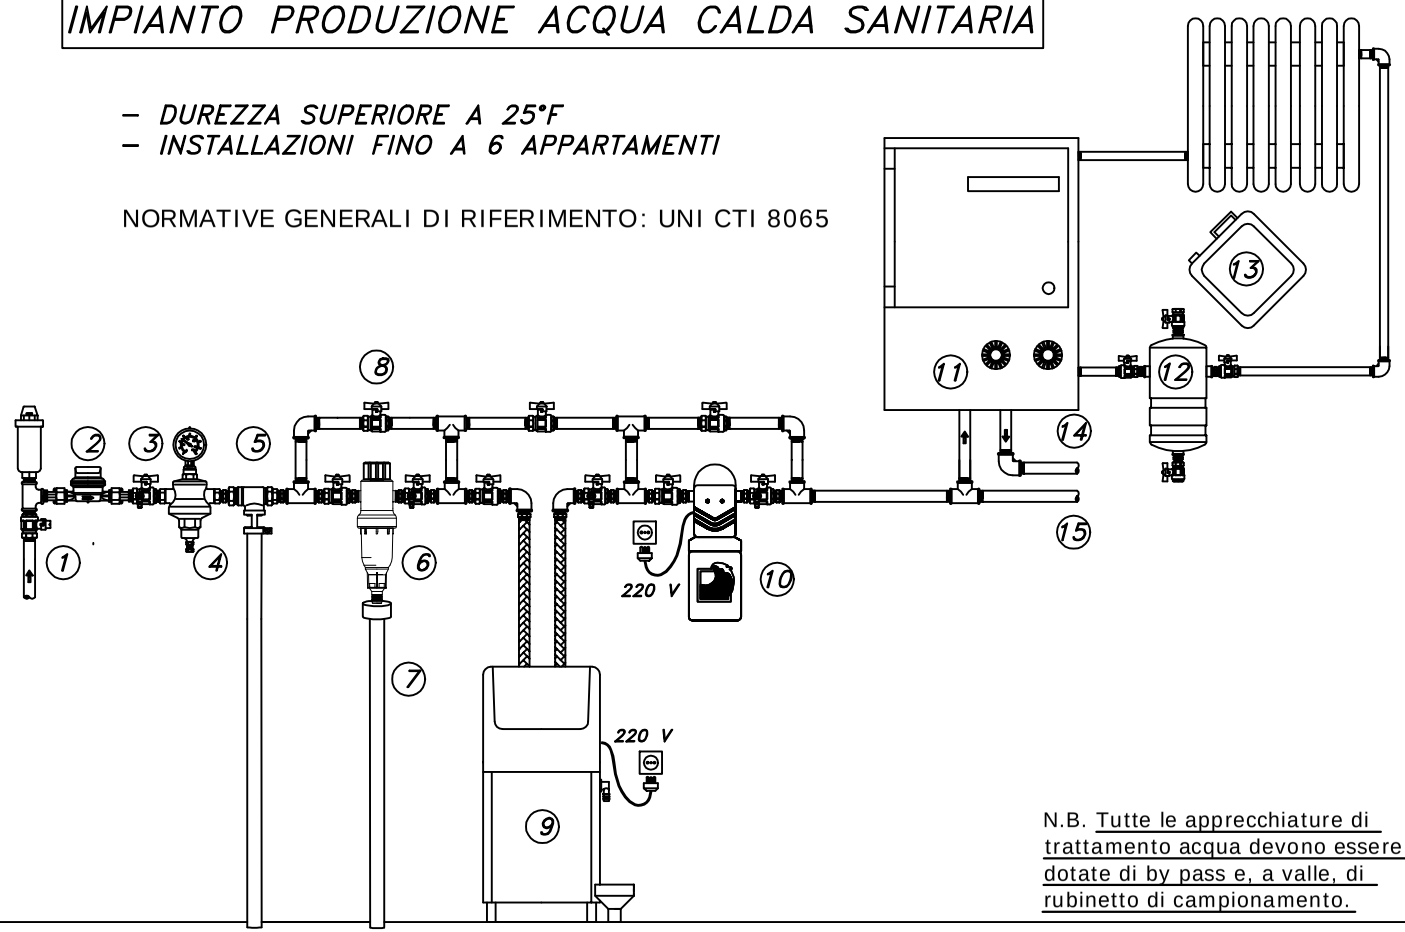

N.B. Tutte le apprecchiature di trattamento acqua devono essere dotate di by pass e, a valle, di rubinetto di campionamento.

LEGENDA

1. Ingresso acqua grezza
2. Contatore
3. Prelevacampioni
4. Riduttore di pressione
5. Disconnettore
6. Filtro di protezione
7. Scarivo a vista
8. By pass
9. Addolcitore
10. BravaDOS–AcquaSIL 20/40
11. Caldaia
12. Termotank
13. Protettivo filmante
14. Acqua calda
15. Acqua fredda