


IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

- DUREZZA INFERIORE A 25°F
- INSTALLAZIONI OLTRE I 6 APPARTAMENTI

NORMATIVE GENERALI DI RIFERIMENTO: UNI CTI 8065

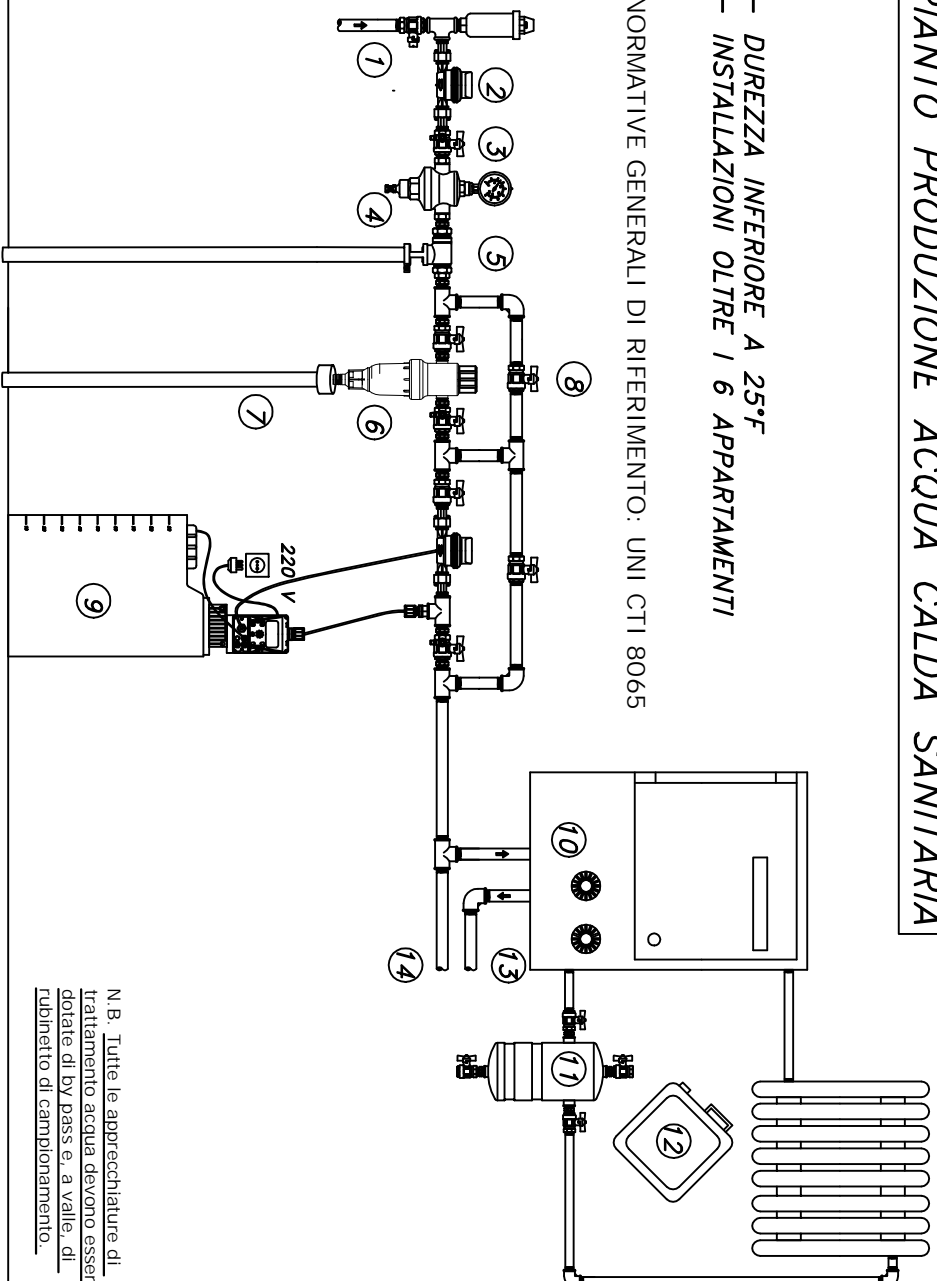

N.B. Tutte le apparecchiature di trattamento acqua devono essere dotate di by pass e, a valle, di rubinetto di campionamento.

LEGENDA

1. Ingresso acqua grezza
2. Contatore
3. Prelevocampioni
4. Riduttore di pressione
5. Disconnettore
6. Filtro di protezione
7. Scarivo a vista
8. By pass
9. Dosanet P-Acquasil 5/10
10. Caldaia
11. Termotank
12. Protettivo filmante
13. Acqua calda
14. Acqua fredda