


IMPIANTO RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

- DUREZZA SUPERIORE A 15°F E POTENZA SUPERIORE A 300.000 Kcal/h
- DUREZZA SUPERIORE A 35°F E POTENZA INFERIORE A 300.000Kcal/h

NORMATIVE GENERALI DI RIFERIMENTO: UNI CTI 8065

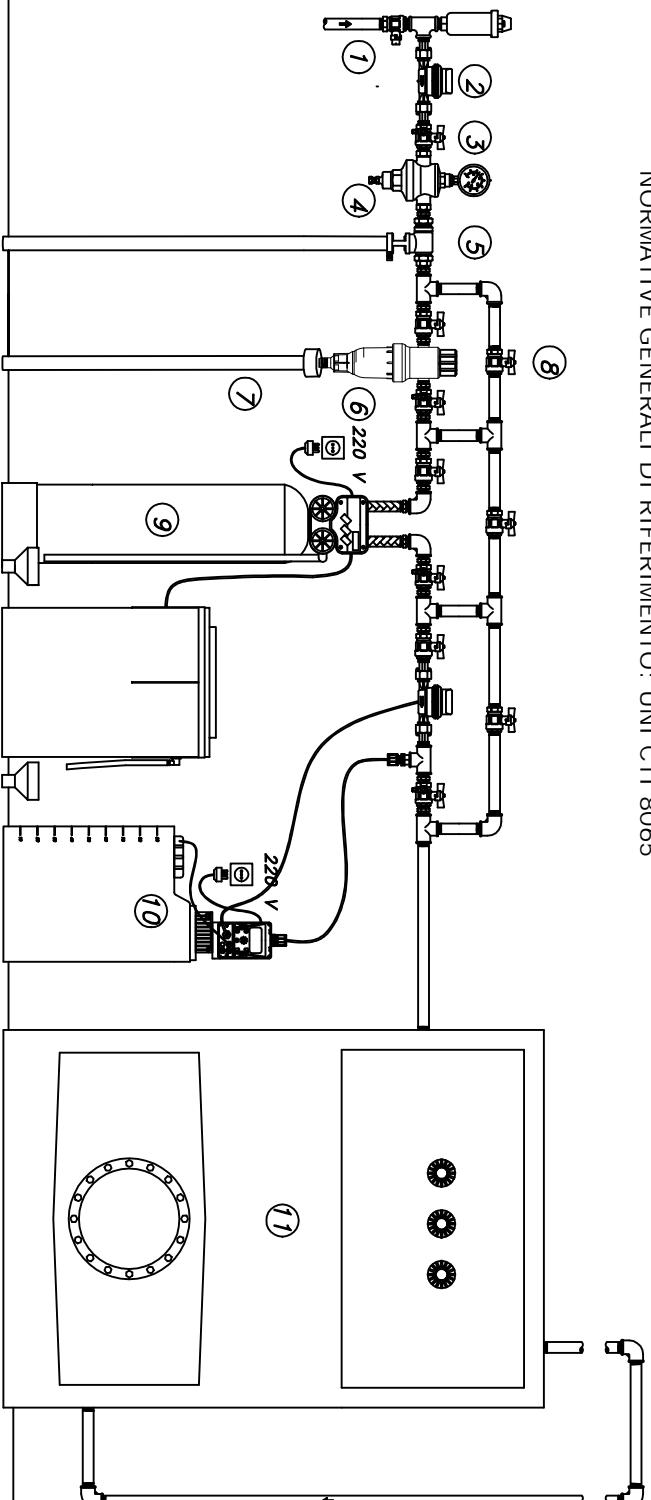

LEGENDA

1. Ingresso acqua grezza
2. Contatore
3. Prelevacamioni
4. Riduttore di pressione
5. Disconnettore
6. Filtro di protezione
7. Scarivo a vista
8. By pass
9. Addolcitore
10. Dosanet P-filmante
11. Caldaia

N.B. Tutte le apparecchiature di trattamento acqua devono essere dotate di by pass e, a valle, di rubinetto di campionamento.